fitt agix®

MODULO DIP SWITCH PER ABILITARE/DISABILITARE I CANALI ZN1 – ZN6 (pos. 1-6)

DIP SWITCH POLARITA' TERMOSTATI IN CASO DI UTILIZZO DEI CRONOTERMOSTATI COMMERCIALISETTARE LA POLARITA' IN USO SUL CRONOTERMOSTATO (pos.7)

ALIMENTAZIONE CENTRALINA 220V

ALIMENTAZIONE 220V

DIP SWITCH POLARITA' MOTORI SERRANDE (pos.8)

LED DI STATO E CHECK

LED STATO CANALI:
SPENTO -> NON ATTIVO
ACCESO -> ATTIVO


CONTATTI PULITI N.O. E N.C. PER ON/OFF UNITA' CANALIZZATA ESTERNA (SE DOTATA DI TALE OPZIONE)

USCITE COLLEGAMENTO SERVOMOTORI DELLE SERRANDE ZONA 1 – ZONA 6

TASTO PER ASSOCIAZIONE DEI CRONOTERMOSTATI RADIO SERIE AIRPLAST

USCITE COLLEGAMENTO CRONOTERMOSTATI COMMERCIALI (CONTATTI N.O.)

USCITA COLLEGAMENTO SERVO MOTORE DELLA SERRANDA BYPASS

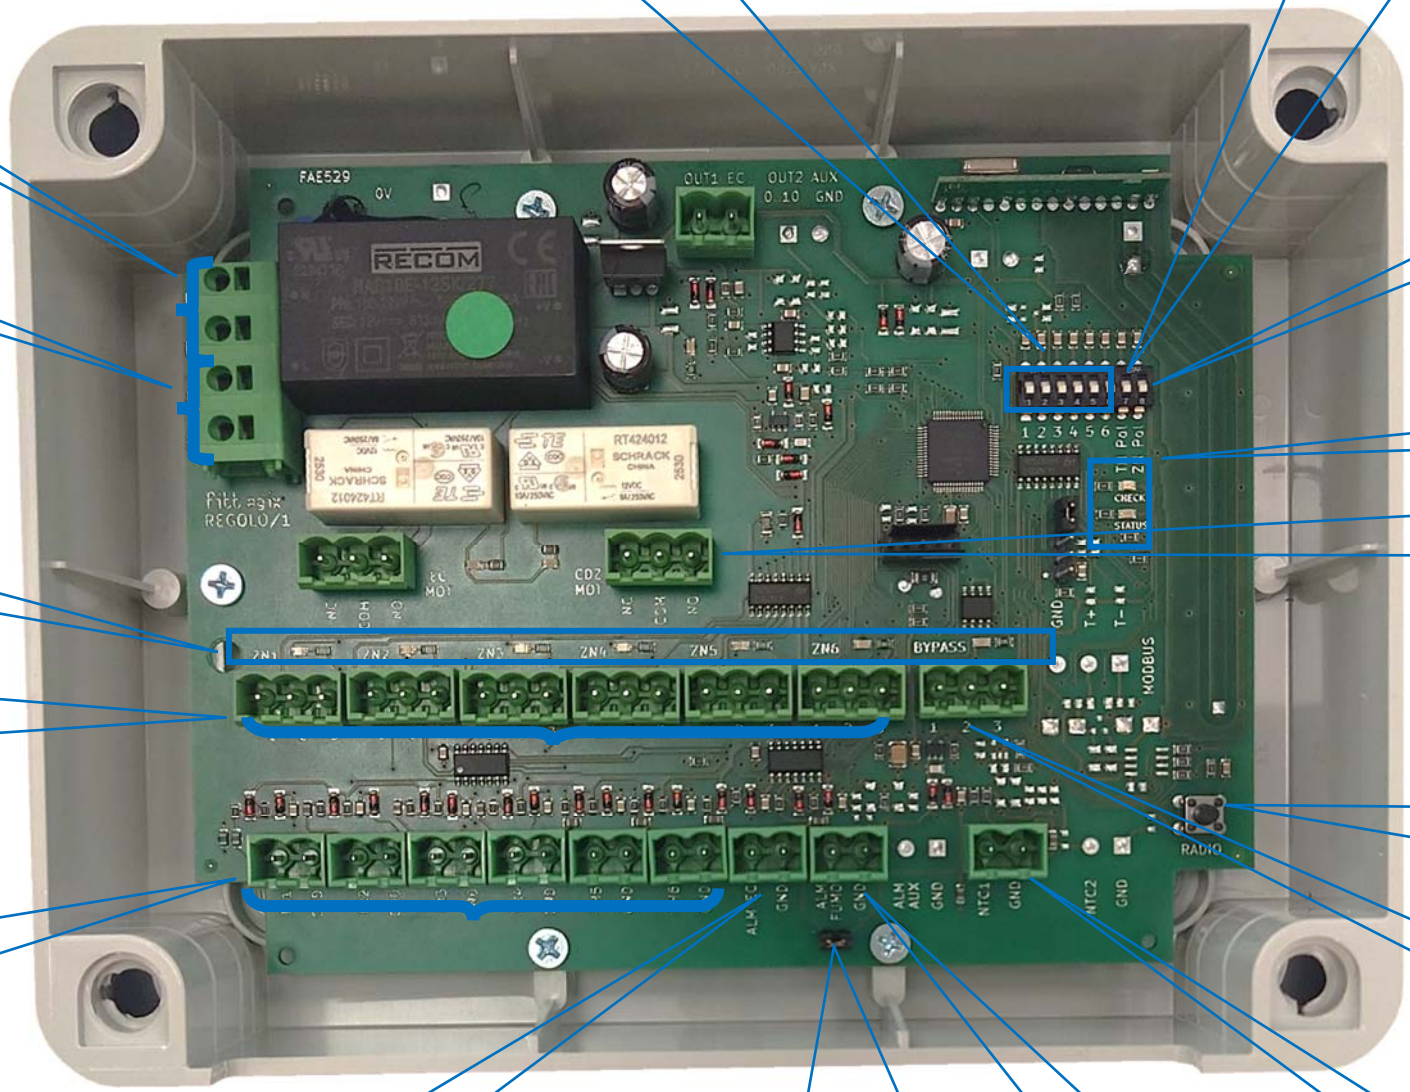

INDICAZIONI COLLEGAMENTI
CENTRALINA REGOLO BASIC 2.0
REV.07-26

USCITA COLLEGAMENTO ALLARME VENTILATORE EC

JUMPER (CONTATTO CHIUSO IN ASSENZA DI SENSORI FUMO. DA RIMUOVERE IN CASO DI COLLEGAMENTO DEL SENSORE FUMO)

USCITA COLLEGAMENTO SENSORE ALLARME FUMO

COLLEGAMENTO SONDA DI MINIMA